
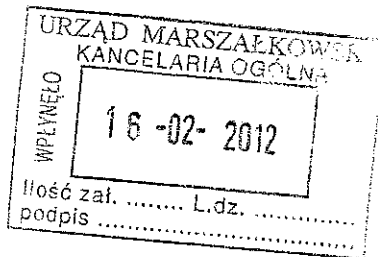


Państwowa Inspekcja Pracy
Inspektor Pracy
okręgowego Inspektoratu Pracy
tel. 91 401 19 30 fax 91 401 19 32
ul. Pszczelna 7 71 583 Szczecin

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)

Nr rej. 14238-5317-K012-Ws01/12

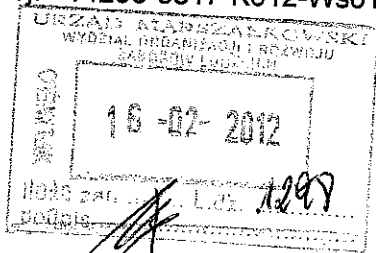

Szczecin, dnia 13.02.2012 r.

*Pracownik
Dorota
Brezinska
17.02.12*

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
UL. KORSARZY 34
70-540 SZCZECIN

WYSTĄPIENIE

Na podstawie art. 11 pkt 8, w związku z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589 z późn. zm.) po przeprowadzeniu kontroli w dniu(ach): 7,10.02.2012 r.

wnoszę o:

1. Zapewnianie na stanowiskach pracy w pomieszczeniach biurowych przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie, temperatury nie niższej niż 18° C.

Podstawa prawna:

- art. 207 §1, art. 214 § 1 i §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2011r. Nr 232, poz. 1378),
- §30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Uzasadnienie:

W trakcie przeprowadzonej w dniu 07.02.2012r. kontroli stwierdzono, że w pomieszczeniach pracy zlokalizowanych przy ul. Starzyńskiego 3/4 w Szczecinie, występowały temperatury poniżej minimalnego poziomu określonego dla pomieszczeń pracy. W trakcie kontroli pracodawca podjął szereg działań techniczno-organizacyjnych, mających na celu zapewnienie właściwych warunków pracy, w szczególności:

- zwalnianie pracowników ze świadczenia pracy,
- wydanie nagrzewnic elektrycznych,
- monitoring temperatury w pomieszczeniach pracy przed rozpoczęciem pracy,
- przenoszenie pracowników do pomieszczeń pracy, w których zapewniono odpowiednią temperaturę.

Na dzień zakończenia kontroli tj. 10.02.2012r., przedłożone przez pracodawcę pomiary temperatur wykazały, że jedynie w pomieszczeniach 331, 333 oraz 341 w dalszym ciągu nie zapewniono minimalnych temperatur przewidzianych dla pomieszczeń pracy.

2. Potwierdzanie spełnienia wymagań Polskiej Normy w zakresie oświetlenia elektrycznego stanowisk pracy, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu punktów pomiarowych i rozmieszczenia stanowisk pracy.

Podstawa prawna:

- §10 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034),

Uzasadnienie:

W czasie kontroli stwierdzono, że przeprowadzono pomiary oświetlenia w pomieszczeniach pracy zlokalizowanych na pierwszym oraz drugim piętrze budynku przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie, gdzie zlokalizowane były Wydziały Rolnictwa i Rybactwa oraz Ochrony Środowiska. W przedłożonych wynikach, nie określono jednoznacznie punktów w których pomierzono natężenie oświetlenia, ani też rozmieszczenia stanowisk pracy dla których przeprowadzono pomiary. Z uwagi na powyższe, nie można jednoznacznie zweryfikować poprawności natężenia oświetlenia na poszczególnych stanowiskach pracy. Jednocześnie sposób wykonania pomiarów, uniemożliwia ich późniejsze wykonanie w tych samych punktach pomiarowych.

Pouczenie:

O terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków należy zawiadomić inspektora pracy kierującego niniejsze wystąpienie w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia (art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).

[DG]

Młodszy inspektor pracy

mgr inż. Dariusz Głusko

.....
(podpis i pieczęć inspektora pracy)