


A-A, B-B Przekroje pomiarowe pola -E i pola M

Przekroje pomiarowe dla linii: 220 kV SE Żydowo - SE Dunowo 220 kV SE Żydowo - SE Piła Krzewina.	Imię i nazwisko			
	mgr inż. Ireneusz Hasiec			
ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. LABORATORIUM BADAWCZE ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice, Akredytacja AB 269	Autoryzował: mgr inż. Ireneusz Hasiec			
	Data: 27.07.2023	Raport nr: EE/LA/ 116 /23	Strona w raporcie: Załącznik nr 1	Nr rysunku: 1

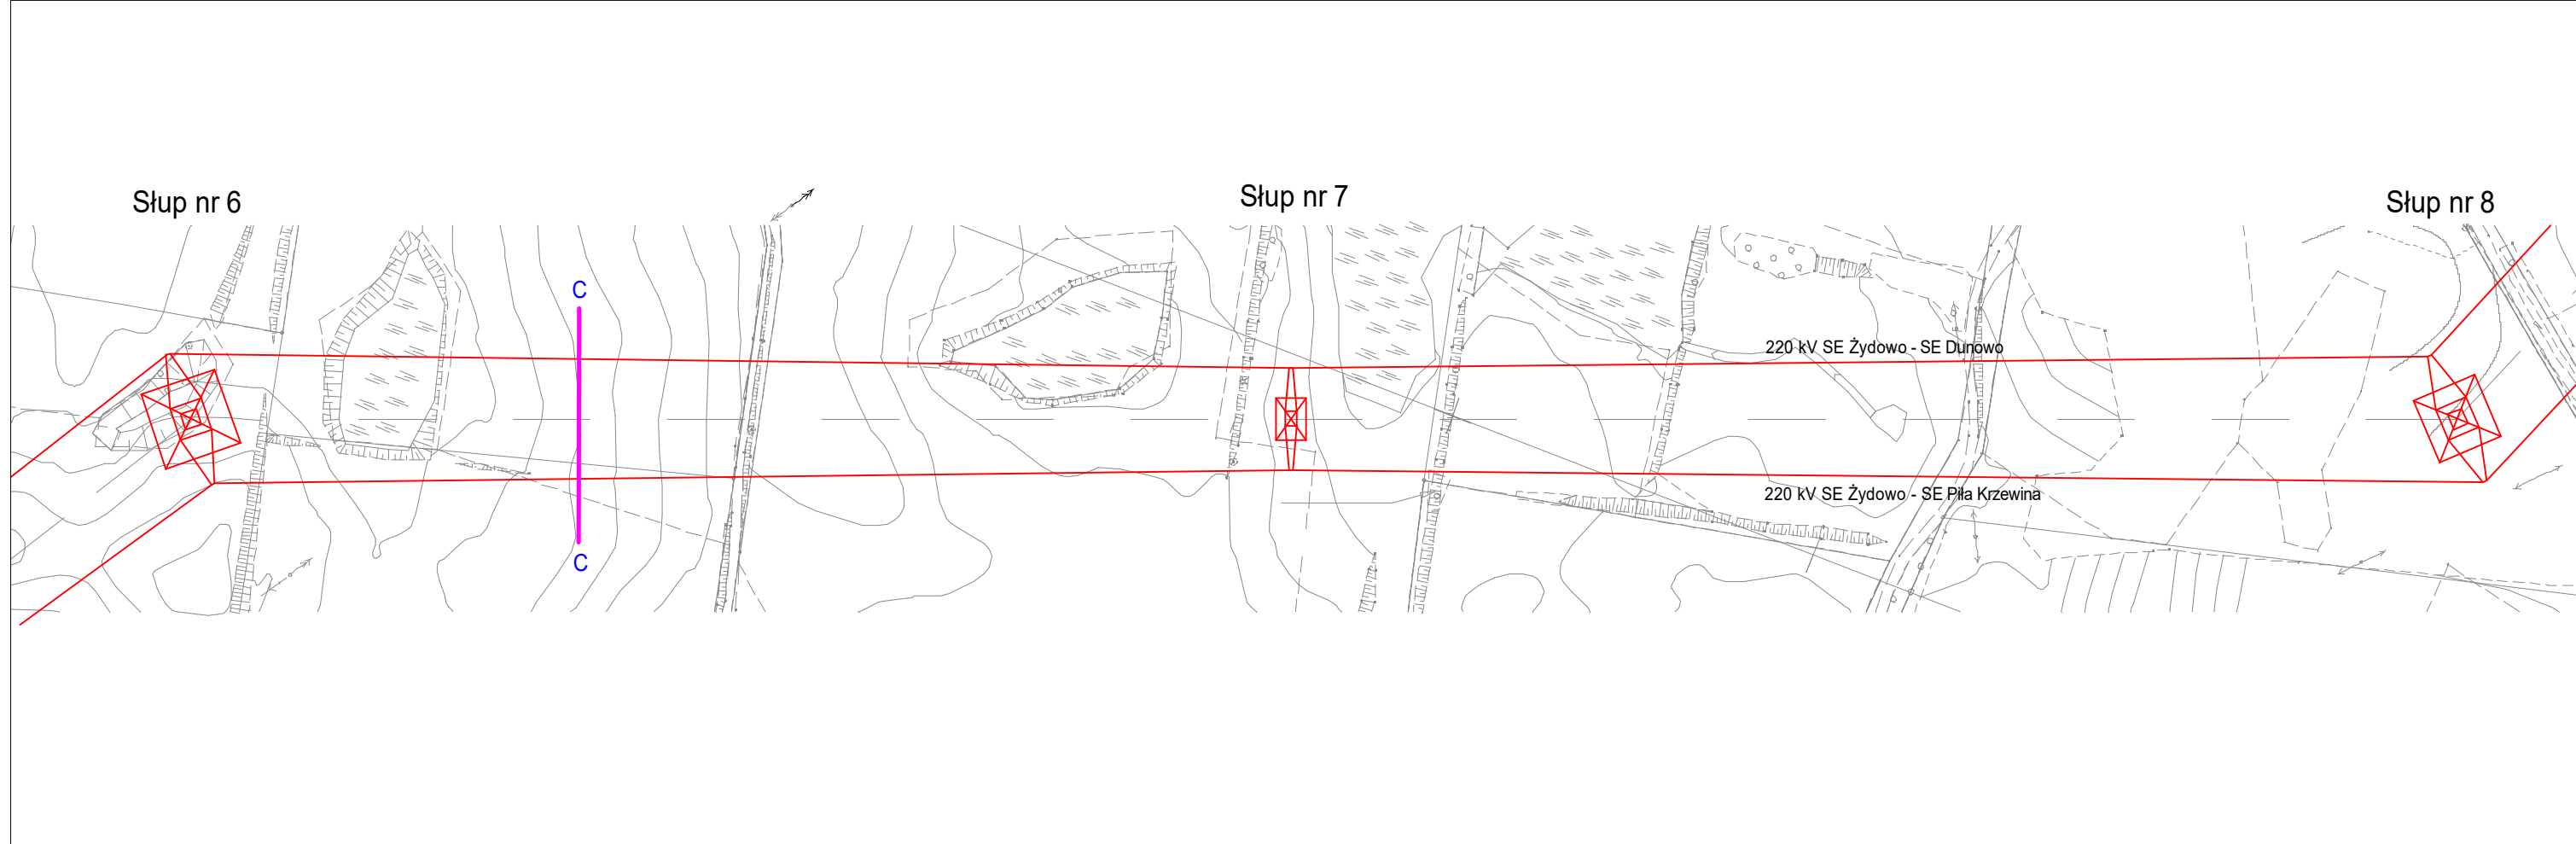

C-C Przekrój pomiarowy pola -E i pola -M

Przekrój pomiarowy dla przęsła 6 - 7 linii czterotorowej ZDK - ZYD	Imię i nazwisko			
	mgr inż. Ireneusz Hasiec			
ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o. LABORATORIUM BADAWCZE ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice, Akredytacja AB 269	Autoryzował: mgr inż. Ireneusz Hasiec			
	Data:	Raport nr:	Strona w raporcie:	Nr rysunku:
	27.07.2023	EE/LA/ 116 /23	Załącznik nr 1	2